



經濟部標準檢驗局

台北市濟南路一段四號

THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA

4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN

TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324

WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

## 試驗報告

報告號碼： 90607100560

受理日期： 97年10月21日

簽發日期： 97年10月28日

實驗室： 台南分局

地址： 臺南市700北門路1段179號

申請者： 太天興業有限公司

地址： 嘉義縣大林鎮明華里湖底56號

品名： 鋁合金製窗風雨測試

規格： W1600mm X H1200mm

型號： T80

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 3 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

蕭水求


報告簽署人

王聰麟

實驗室負責人

台南分局 王聰麟  
分局長

局長授權簽發

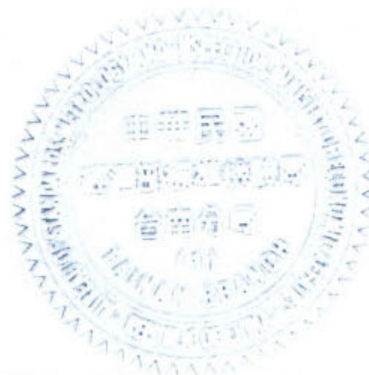

# 經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90607100560  
申請者: 太天興業有限公司  
品名: 鋁合金製窗風雨測試  
規格: W1600mm X H1200mm  
型號: T80  
受理日期: 97年10月21日

頁次: 共3頁·第2頁

完成日期: 97年10月28日

試驗項目	試驗結果
1. 抗風壓性(360kgf/m <sup>2</sup> )	加壓過程中無損壞現象。 除壓後，對開閉無異常、無使用機能之障礙，且窗檜料、窗扇、配件等無妨礙機能之殘留變形。 窗扇之疊合料、對接料及疊合中柱，其撓度為4.9mm，未超出允許撓度15.6mm。
2. 水密性(50kgf/m <sup>2</sup> )	加壓中未發生向檜外之流出、濺水、吹出、溢水之狀況。
3. 氣密性(2等級)	通氣量未超過CNS11527所規定之氣密性2等級線。

## 試驗說明：

1. 測試期間：97年10月23日。
2. 試驗環境：溫度29℃；氣壓1008mbar。
3. 試驗方法：依據 CNS3092 A2044(94.7.12)試驗。
4. 儀器設備：本試驗使用太天興業有限公司設備會同試驗。
5. 鋁窗尺寸：W×H=1600mm×1200mm。
6. 取樣者：王華揚(未到場)。  
廖存霖。
7. 會驗單位：標準檢驗局台南分局：洪明正。  
太天興業有限公司：謝俊生、廖存霖。
8. 下列文字係依申請者要求，照申請書加註：

# 經濟部標準檢驗局試驗報告



報告號碼: 90607100560

頁次: 共3頁, 第3頁

申請者: 太天興業有限公司

品名: 鋁合金製窗風雨測試

規格: W1600mm X H1200mm

型號: T80

受理日期: 97年10月21日

完成日期: 97年10月28日

試驗項目	試驗結果
產品測試。 9. 本報告如有疑問, 請洽本分局第一課(電話: 06-2264101分機210) 以下空白	



經濟部標準檢驗局  
台北市濟南路一段四號  
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION  
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA  
4 CHINAN ROAD, SECTION 1, TAIPEI, 100, TAIWAN  
TEL : (02)2343-1700 FAX : (02)2393-2324  
WEB SITE : WWW.BSMI.GOV.TW

## 試驗報告

報告號碼： 90608100003

受理日期： 98年01月05日

簽發日期： 98年01月09日

實驗室： 台南分局

地址： 臺南市700北門路1段179號

申請者： 太天興業有限公司

地址： 嘉義縣大林鎮明華里湖底56號

品名： 鋁合金製窗風雨測試

規格： W1600mm X H1200mm

型號： T80

上項產品試驗結果如附頁。

本報告之試驗結果僅對樣品之測試項目負責。

本報告含附頁共 2 頁，未得到實驗室書面同意，不得摘要複製。

蕭水求

報告簽署人

王聰麟

實驗室負責人

台南分局  
分局長 王聰麟

局長授權簽發



# 經濟部標準檢驗局試驗報告

報告號碼: 90608100003  
申請者: 太天興業有限公司  
品名: 鋁合金製窗風雨測試  
規格: W1600mm X H1200mm  
型號: T80  
受理日期: 98年01月05日

頁次: 共2頁·第2頁

完成日期: 98年01月09日

試驗項目	試驗結果
水密性(80kgf/m <sup>2</sup> )	加壓中未發生向檯外之流出、濺水、吹出、溢水之狀況。

## 試驗說明:

1. 測試期間: 98年1月7日。
2. 試驗環境: 溫度24°C; 氣壓1017mbar。
3. 試驗方法: 依據 CNS11528 A3237(93.1.9)試驗。
4. 儀器設備: 本試驗使用太天興業有限公司設備會同試驗。
5. 鋁窗尺寸: W×H=1600mm×1200mm。
6. 取樣者: 廖存霖。
7. 會驗單位: 標準檢驗局台南分局: 林建志。  
太天興業有限公司: 王華揚、廖存霖、謝俊生。
8. 下列文字係依申請者要求, 照申請書加註:  
產品測試。
9. 本報告如有疑問, 請洽本分局第一課(電話: 06-2264101分機210)

以下空白